


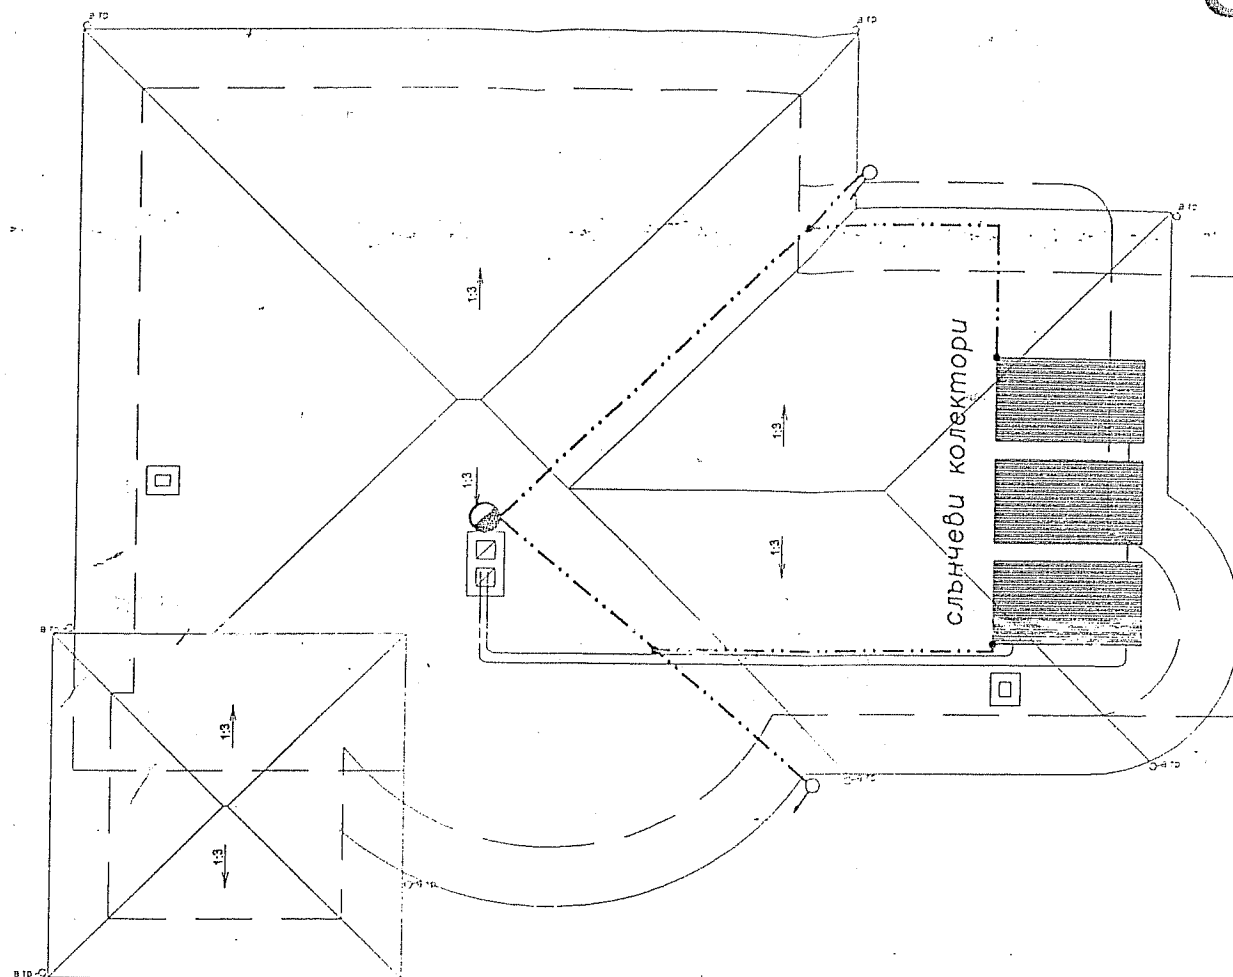

ЛЕГЕНДА МЪЛНИЕЗАЩИТА

Мълн. прът от телескопични мет. тръби с височина 4м
монтиран стабилно към комин

Зазем. стом. поц. шина 40/4мм положена свободно на
покрива под покривно покритие

Отвод от стом. поц. шина 40/4мм положен вертикално
под външна мазилка до болтова връзка на височина
от терена 1,2м—виж лист 3

Височина на мълниотвода $h=10,10\text{м}$

Височина на мълн. конус $h_0=0,92.h=9,29\text{м}$

Радиус на мълн. конус на ниво терен $r_0=1,5.h=15,15\text{м}$



"ФАКТОР 2002" ЕООД

Лицанз № АК-00042/01.05.2005г.

ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТ. ПОТЕНЦИАЛИТЕ НА
ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ

Подпис:

ЛИНКОС Д. АНЖКОВА



ЗАБЕЛЕЖКИ

1. Ако на покрива се монтира сателитна антена, тя да бъде заземена с отделен отвод от поц. шина 25/3мм под външна мазилка и заземител със съпротивление до 1 ом.
2. Съпротивлението на заземление да не бъде повече от 10 ома, в противен случай да се набият още заземители на разстояние по-голямо от дължината им.

ОМАРА-НАЧИНЖЕНЕРИТЕ, В
ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

Регистрационен № 03753

КНИП

инж. АНЕТА
ПЕТРОВА СЛАВОВА

ЕОД

ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Обект: Жилищна сграда № 2 в УПИ VIII-50, кв. 5
с. Александрово, община гр. Поморие

съгласували :

Възложител:

"Александрово
Холдингс" ООД

Арх	арх. Щерев	МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ
СК	инж. Апостолова	част: Ел
ВиК	инж. Пенчева	фаз: ТП
ОВ	инж. Ранова	лист: 5/8
		11. 2006г.
		проектант
		инж. Славова

М 1 : 100