


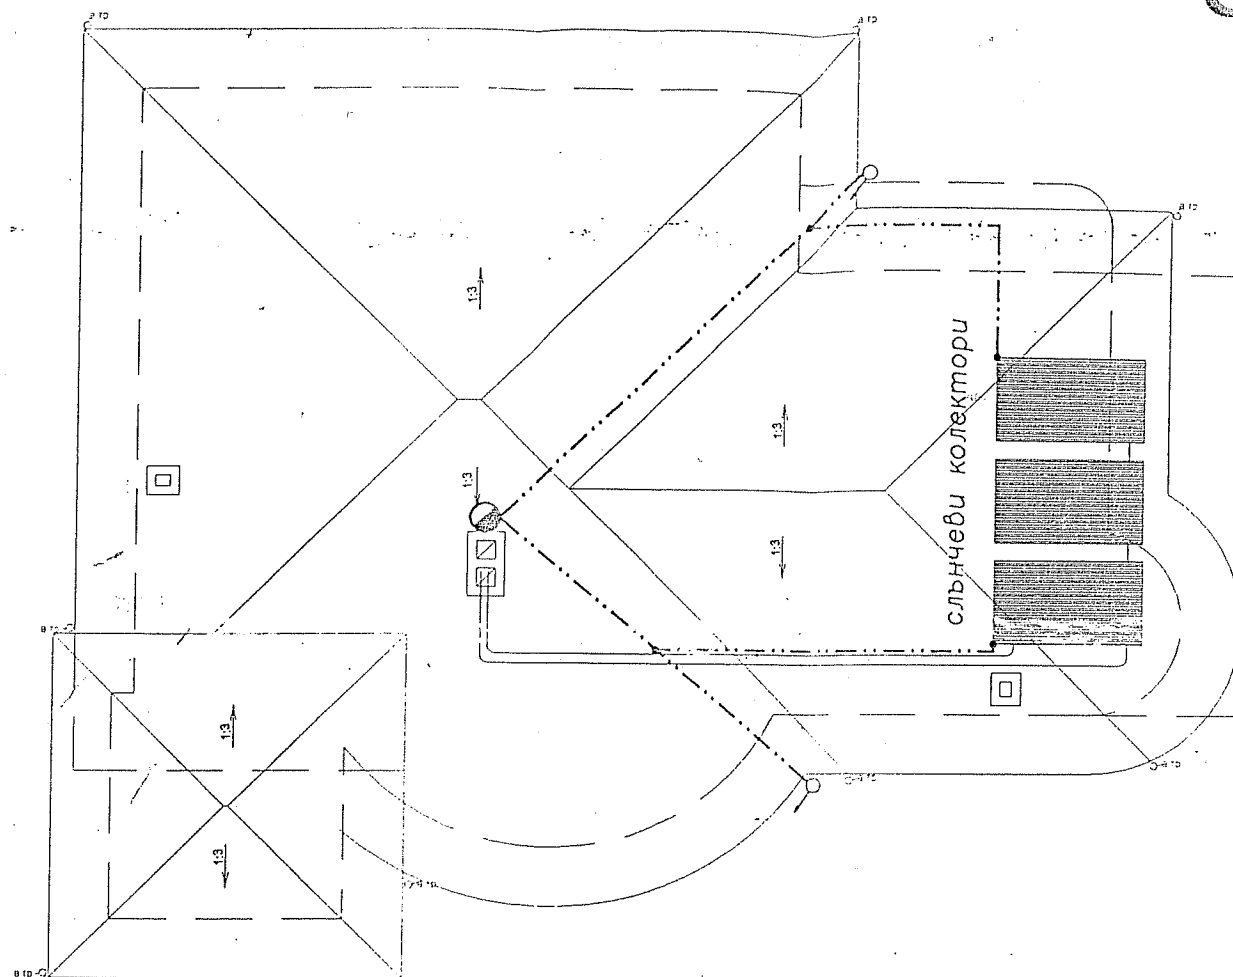

ЛЕГЕНДА МЪЛНИЕЗАЩИТА

Мълн. прът от телескопични мет. тръби с височина 4м
монтиран стабилно към комин

Зазем. стом. поц. шина 40/4мм положена свободно на
покрива под покривно покритие

Отвод от стом. поц. шина 40/4мм положен вертикално
под външна мазилка до болтова връзка на височина
от терена 1,2м—виж лист 3

Височина на мълниотвода $h=10,10\text{м}$

Височина на мълн. конус $h_0=0,92.h=9,29\text{м}$


Радиус на мълн. конус на ниво терен $r_0=1,5.h=15,15\text{м}$

"ФАКТОР 2002" ЕООД

Лицанс № АК-00042/01.08.2005г.

ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТ. ОТВЕТА НА
ИНВЕСТИЦИОННИ ТУС

Подпис: ЛИНОС Д. АНЖОВА

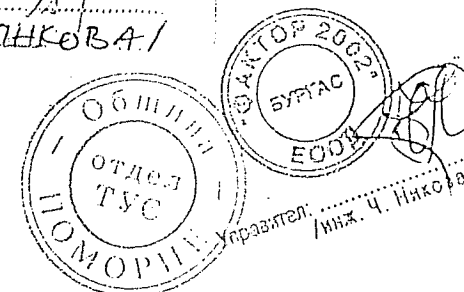

ЗАБЕЛЕЖКИ

1. Ако на покрива се монтира сателитна антена, тя да бъде заземена с отделен отвод от поц. шина 25/3мм под външна мазилка и заземител със съпротивление до 1 ом.
2. Съпротивлението на заземление да не бъде повече от 10 ома, в противен случай да се набият още заземители на разстояние по-голямо от дължината им.

ФОРМА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В
ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

Регистрационен № 03753

инж. АНЕТА
ПЕТРОВА СЛАВОВА

ЕОД

ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Обект: Жилищна сграда № 2 в УПИ VIII-50, кв. 5
с. Александрово, община гр. Поморие

съгласували :			Възложител:	"Александрово Холдингс" ООД	
Арх	арх. Щерев		МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ		
СК	инж. Апостолова		част: Ел	фаза: ТП	М 1 : 100
ВиК	инж. Пенчева		лист : 5/8	11. 2006г.	
ОВ	инж. Ранова		проектант	инж. Славова	